



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 3514/2022

Estudos para a instalação de alambrado de proteção na "Reserva do Capão do Paiva", localizada na Rua Walter Rodrigues Mourão ao longo de todo trecho entre a Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira (Expressa) e a Rodovia Machado Sant'Anna.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de proceder com os estudos para a instalação de alambrado de proteção na "Reserva do Capão do Paiva", localizada na Rua Walter Rodrigues Mourão ao longo de todo trecho entre a Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira (Expressa) e a Rodovia Machado Sant'Anna.


Conforme verificado por este gabinete, a reserva em questão encontra-se totalmente aberta e exposta, sendo alvo de descarte irregular de lixo e entulhos e tem sido utilizada por usuários de drogas, gerando insegurança por parte da população que passa diariamente pelo local. Inclusive vimos isso presencialmente.

Ademais a cidade vivencia um surto de dengue e o Aedes Aegypt encontra logradouro ideal em locais sem zeladoria e repletos de entulho.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 11 de julho de 2022.

**LUNA MEYER**

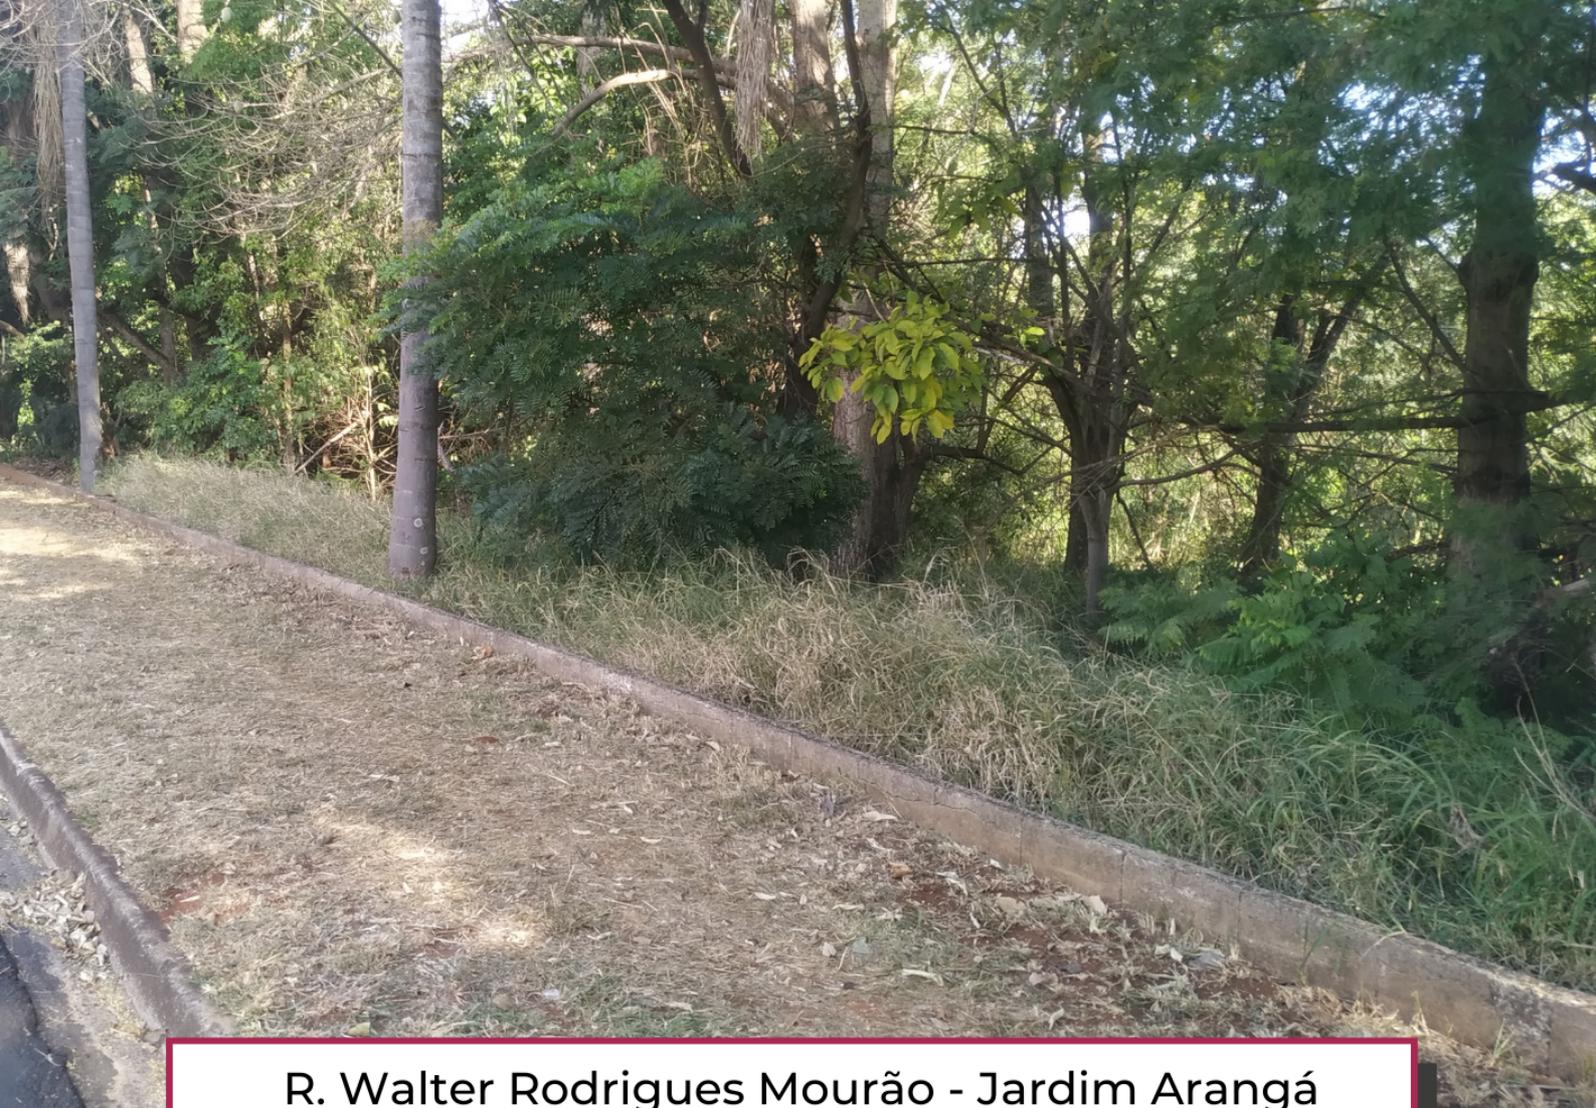

R. Walter Rodrigues Mourão - Jardim Arangá  
**ESTUDOS PARA ALAMBRADO/MURO**

