



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0896/2020

Em 01 de julho de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4582/2019**, de autoria do Vereador **CABO MAGAL VERRI**, encaminhamos a inclusa cópia das informações prestadas pela Senhora Ouvidora da Controladoria do Transporte de Araraquara – CTA.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

WLG (100.517/2019)


12:58 02/07/2020 004005 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL 000201021

Resposta Guichê: 100.517/2019 VER CABO MAGAL VERRI

Dr Nilson

Com a construção local, o espaço livre para calçada não comporta a instalação de cobertura, não sendo possível reservar um recuo mínimo entre a cobertura e o muro de 30cm.

Segue foto do local para apreciação.

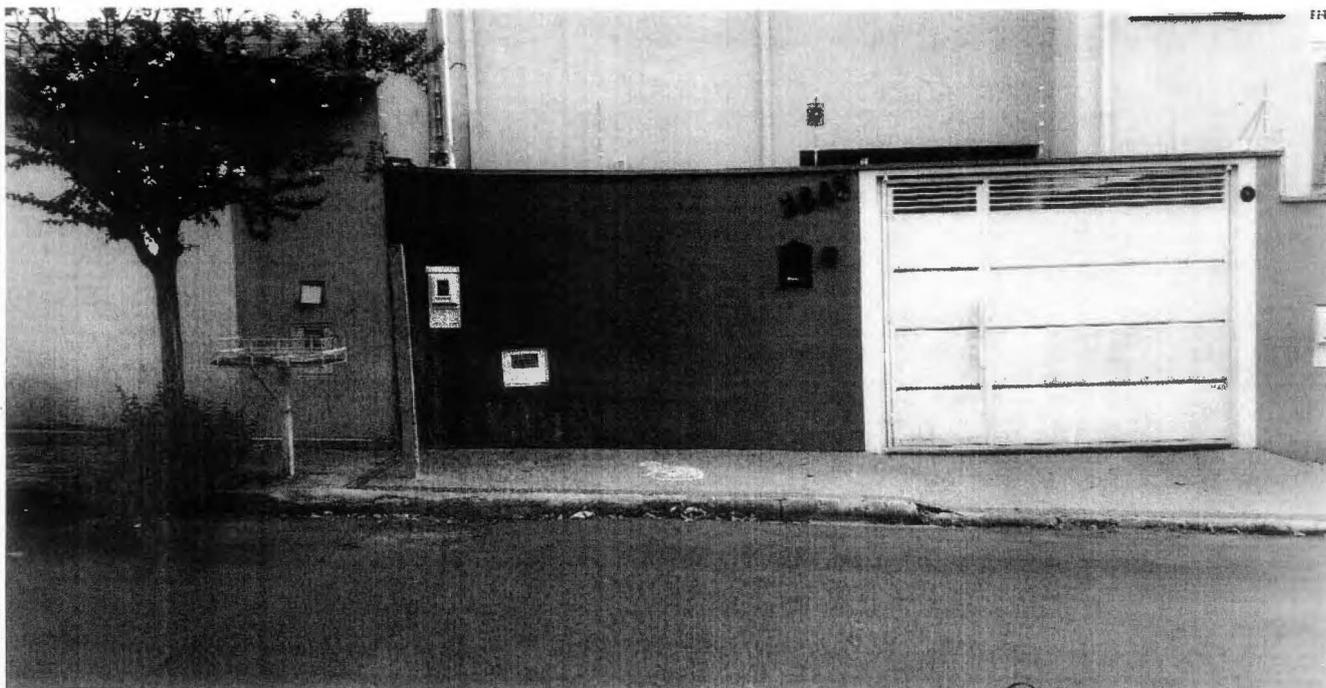


Controladoria do Transporte de Araraquara
Cristiane Ferreira
Ouvidora