



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 2332/2021

Estudo para abertura de segundo portão de acesso para o bolsão de entulhos do Parque São Paulo.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes para que se providencie um estudo para abertura de um segundo portão de acesso ao Bolsão de entulhos do Parque São Paulo, pela Av. Rita Marques Sossai, Parque São Paulo.

Ressalta, que o bolsão mais próximo se localiza no parque gramado (Bolsão Capri) à cerca de 4 km de distância, e conforme imagem do mapa da região anexo, a abertura da nova entrada diminuiria em cerca de 600 metros a distância a ser percorrida pelas pessoas para a realização do devido descarte, considerando que o acesso pela intersecção da Rua José de Freitas Caetano está obstruída desde 2019 (questão discutida em requerimento) também contribui para o descarte irregular do lixo.

Deve ser ainda ponderado que a população da região é de baixa renda, poucos dispõem de automóveis para levar os entulhos ou condições financeiras para pagar transporte, a maioria dos munícipes levam os lixos com carriolas e sacos, demandando imenso esforço físico, sendo este o motivo principal do descarte irregular aos arredores do bolsão.

Portanto, a abertura de um acesso ao bolsão pela Av. Rita Marques Sossai certamente amenizaria o problema de descarte irregular de lixo na região

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.



Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de maio de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 4010/2021 - 21/05/2021 18:08



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

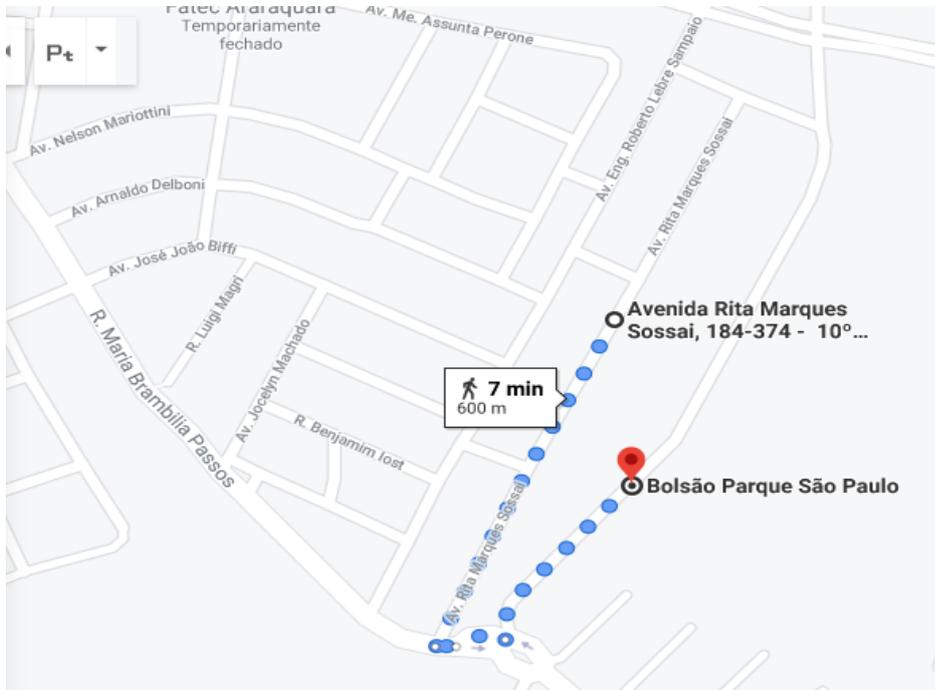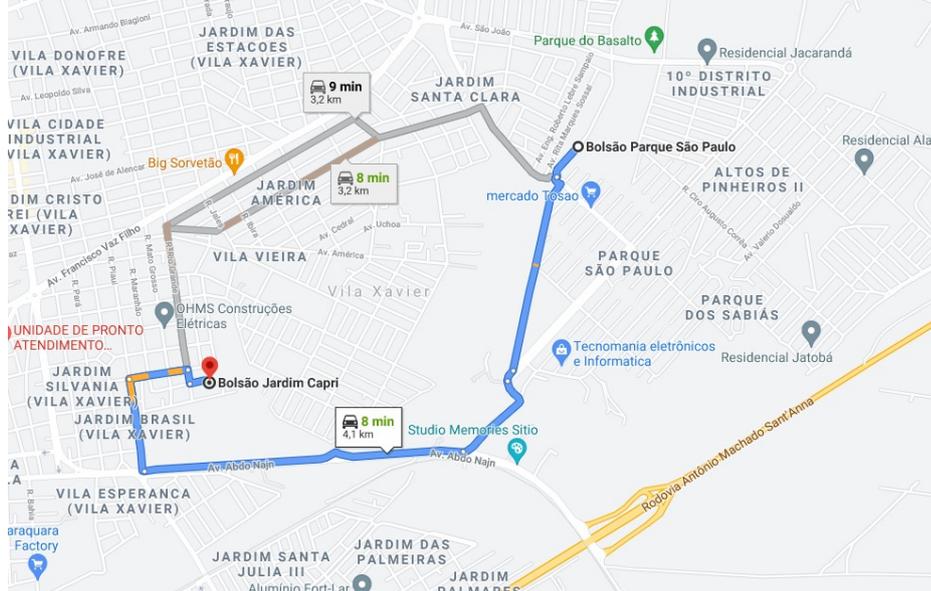



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PROTOCOLO 4010/2021 - 21/05/2021 18:08