



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2652/2021

Em 22 de novembro de 2021.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 9735/2021 **de 25/11/2021 16:33**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4420/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Gerência de expediente.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4420/2021** de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia das informações prestadas pelo Departamento Autônomo de Águas e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Araraquara, 10 de novembro de 2021

Ofício GRESP 054/2021

À Diretoria de Resíduos Sólidos e Proteção dos Recursos Hídricos e Mananciais

REFERENTE: Solicitação de implantação de PEV no Assentamento Bela Vista pela vereadora Luna Meyer

Com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento à solicitação da Exma. Sra. Luna Meyer para análise da proposta para instalação de PEV no Assentamento Bela Vista devido à deposição irregular de resíduos em diversos pontos do local, vimos por meio deste relatar o que segue:

Em vistoria realizada no referido assentamento no dia 08/11/2021, foi constatada a existência de poucos pontos de descarte de resíduos, conforme croqui de localização abaixo. Nota-se que todos os pontos constatados são compostos pelo descarte de cerca de menos de 01 m³ (um metro cúbico) de resíduos da construção civil e, eventualmente, galhadas e restos de podas..

Tendo em vista que os PEVs são instrumentos criados para a entrega de resíduos de vegetação, construção civil e volumosos (como móveis, por exemplo) e que demandam um considerável custo para adequação de terreno, construção de suas instalações físicas e equipamentos e também a manutenção, com a presença de funcionário diariamente, entende-se que a quantidade de resíduos encontrada no local não justificaria os gastos para a implementação dessa ferramenta, levando-se também em conta que não há uma quantidade significativa de imóveis em construção ou em reforma na região do assentamento, ou seja, um PEV no local poderia rapidamente tornar-se ocioso.

Outro ponto a ser analisado é que atualmente o município de Araraquara possui uma população estimada de 238.339 habitantes, conforme dados do IBGE e, levando em consideração que o DAAE administra 11 PEVs, isso equivale a aproximadamente 1 PEV para cada conjunto de pouco mais de 21 mil habitantes. Assim, nota-se que o Assentamento Bela Vista não possui população suficiente em sua vila principal para justificar a existência de um PEV.

Deste modo, sugere-se encaminhar o presente requerimento ao setor responsável da Prefeitura Municipal para que seja providenciada a limpeza das áreas onde ocorre o descarte de resíduos e para que sejam instaladas placas educativas, conforme critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.


Luis Henrique Schimit Junior
Fiscal Ambiental
Unidade de Controle e Fiscalização dos PEVs

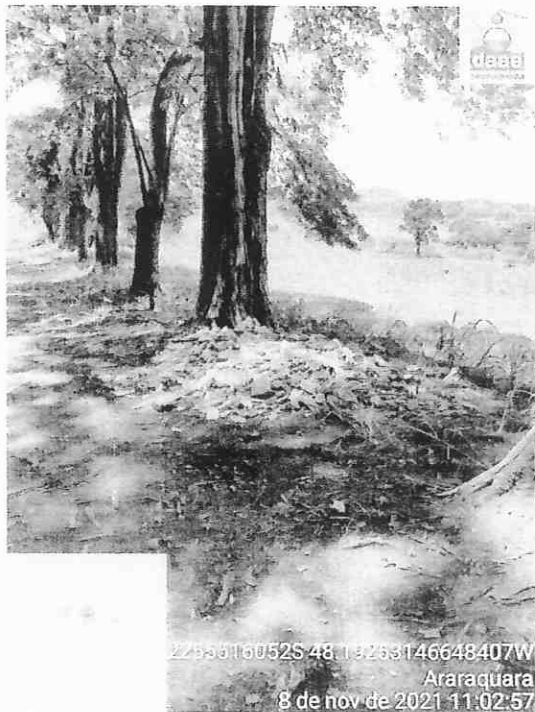

Clemerson Luiz Araujo
Coordenador de Controle e Fiscalização dos PEVs


Eng.ª Bianca de Angelis Poli
Engenheira Civil
Gerência de Resíduos Especiais e Volumosos


Eng.º Marcos A. Scalize
Gerente de Resíduos Especiais e Volumosos



Imagens 01 e 02: Deposição irregular de resíduos em pequenos volumes constatada na vila principal do Assentamento Bela Vista



Imagens 03 e 04: Deposição irregular de resíduos em pequenos volumes constatada na vila principal do Assentamento Bela Vista

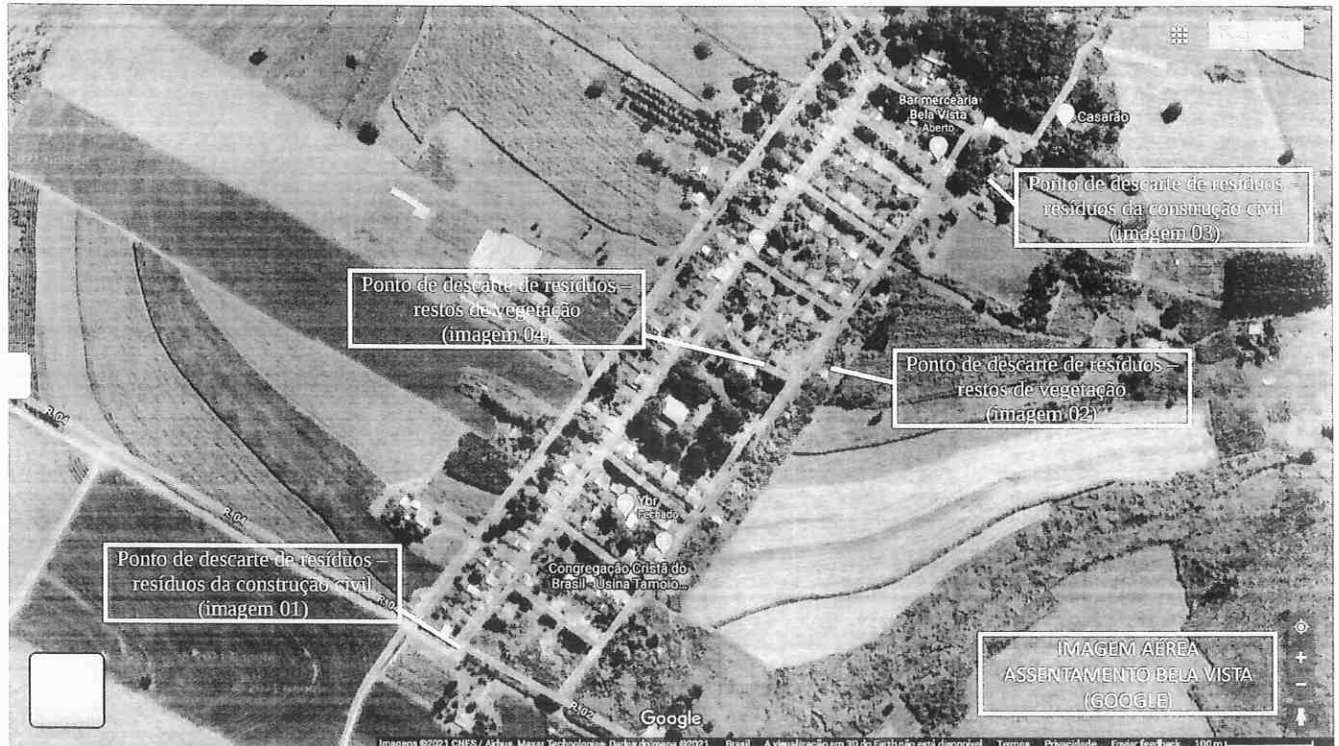



Imagem 05: Vista aérea do Assentamento Bela Vista com localização de pontos de descarte irregular de resíduos constatados durante a fiscalização



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 16 de novembro de 2021.

À
Chefia de Gabinete
Prefeitura Municipal de Araraquara

Ref.: Indicação nº 4420/2021 – Vereadora Luna Meyer
Processo PMA 63409/2021
Estudo de viabilidade de criação de um bolsão de entulhos na Agrovila do
Assentamento Bela Vista.

Vimos, por meio do presente, encaminhar os esclarecimentos em anexo,
da Diretoria de Resíduos Sólidos Especiais, referente a solicitação acima citada.

Sendo que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente,



Donizete Simioni
Superintendente