



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5584/2021

Instalação de barreiras de proteção em acrílico no balcão da recepção da USF - Dr. Euclides Croce - Vale do Sol.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie, com extrema urgência, instalação de barreiras de proteção em acrílico no balcão da recepção da USF - Dr. Euclides Croce, localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.


São 04 (quatro) equipes nesta unidade de saúde e as recepcionistas ficam todas amontoadas, num espaço apertado e sem proteção alguma, tanto no contato entre elas quanto com relação ao contato com os pacientes. O balcão é muito alto e as pessoas se projetam em cima dele para serem atendidas e entregar seus documentos, ultrapassando a barreira da fita de segurança entre as cadeiras. Risco imenso de contraírem covid-19.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 10465/2021 - 14/12/2021 18:34

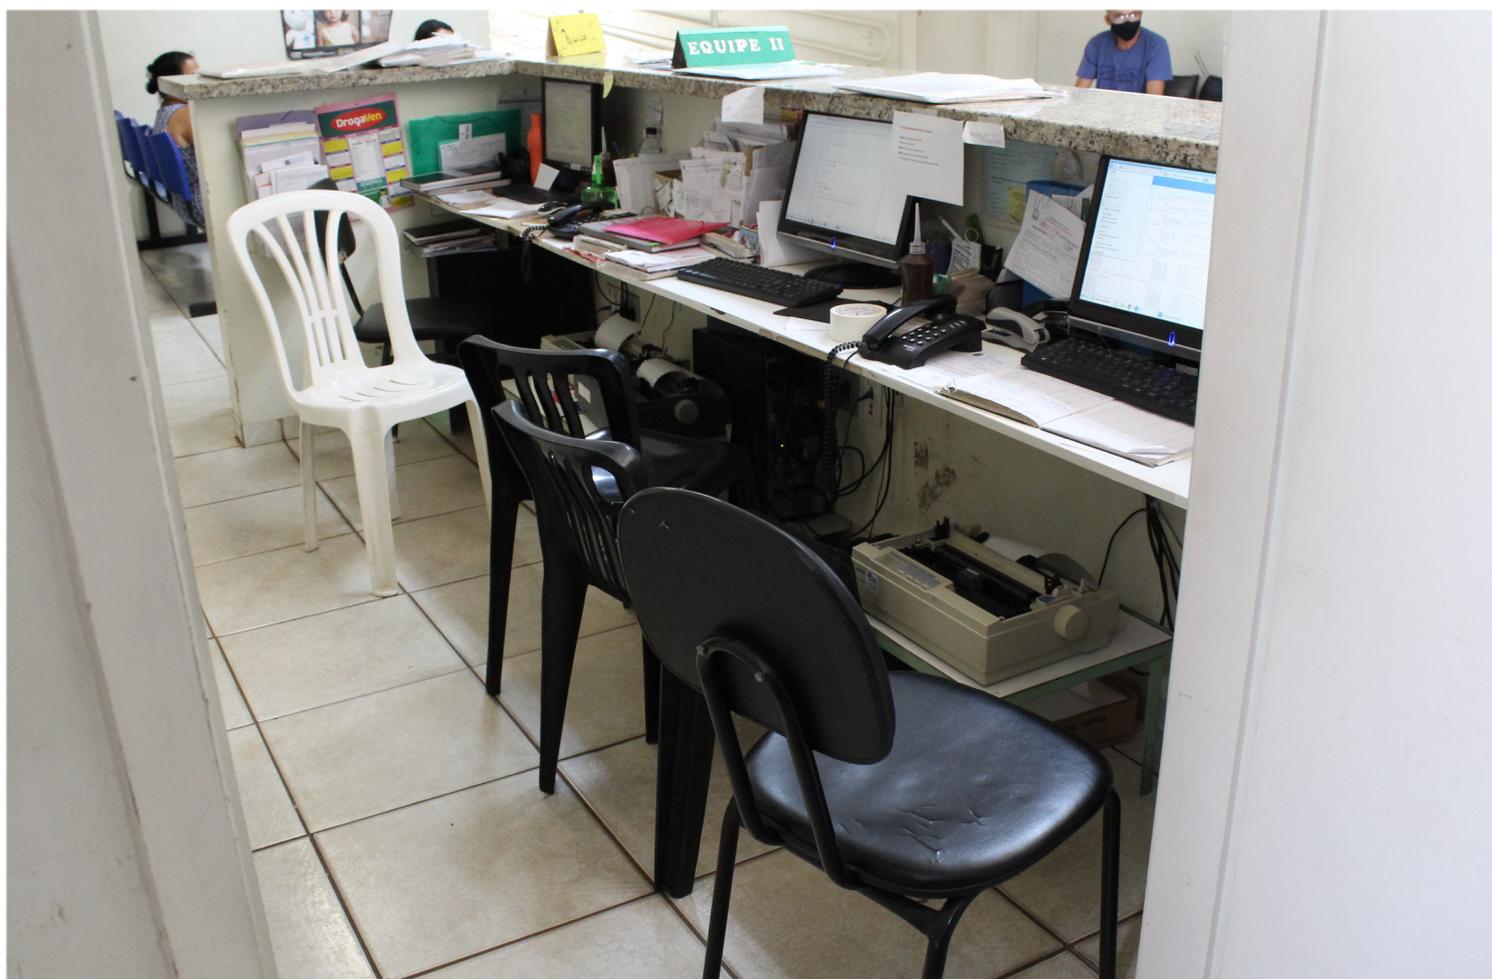

**USF Dr Euclides Crocce - Vale do Sol**