



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5595/2021

Estudos de readequação do mobiliário da recepção conforme preconiza a NR 17, na USF - Dr. Euclides Croce - Vale do Sol.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie estudos de readequação do mobiliário da recepção conforme preconiza a NR 17, na USF - Dr. Euclides Croce, localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.

Seguem as inadequações: Bancada com altura e bordas inadequadas a função; Não há distância adequada entre o teclado e o apoio do braço; Tela do computador fora do alinhamento dos olhos; Ausência de espaço para acomodação das pernas embaixo da bancada; Largura inadequada para a quantidade de funcionários em ambiente estreito; Assentos inadequados à função e à exposição prolongada da postura, sem possibilidade de ajustes e sem apoio de braço, em material plástico; Ausência de suporte para os pés; Condição de mobilidade insuficiente em detrimento do uso da bancada e do chão para depositar equipamentos em uso,




É importante proporcionar condições de trabalho adequadas aos funcionários a fim de evitar desgastes trabalhistas e futuros precatórios, além de valorizar os recursos humanos da unidade de saúde. Funcionários felizes promoverão um melhor atendimento que é essencial no trato com a população enferma e convalescente que faz uso do local.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 10476/2021 - 14/12/2021 19:10

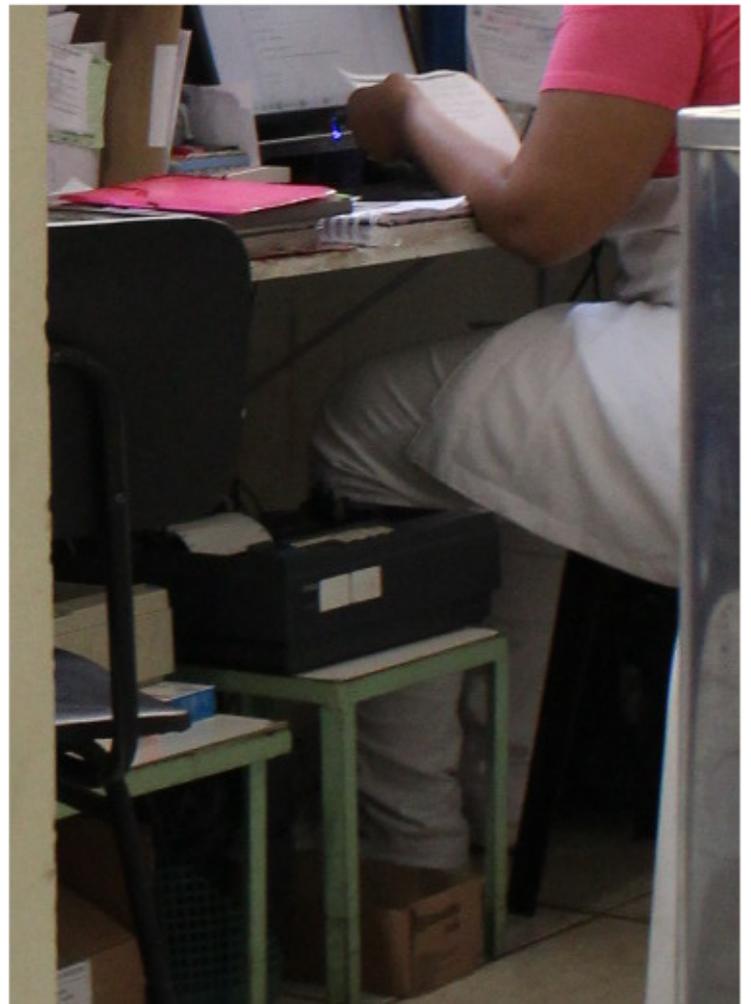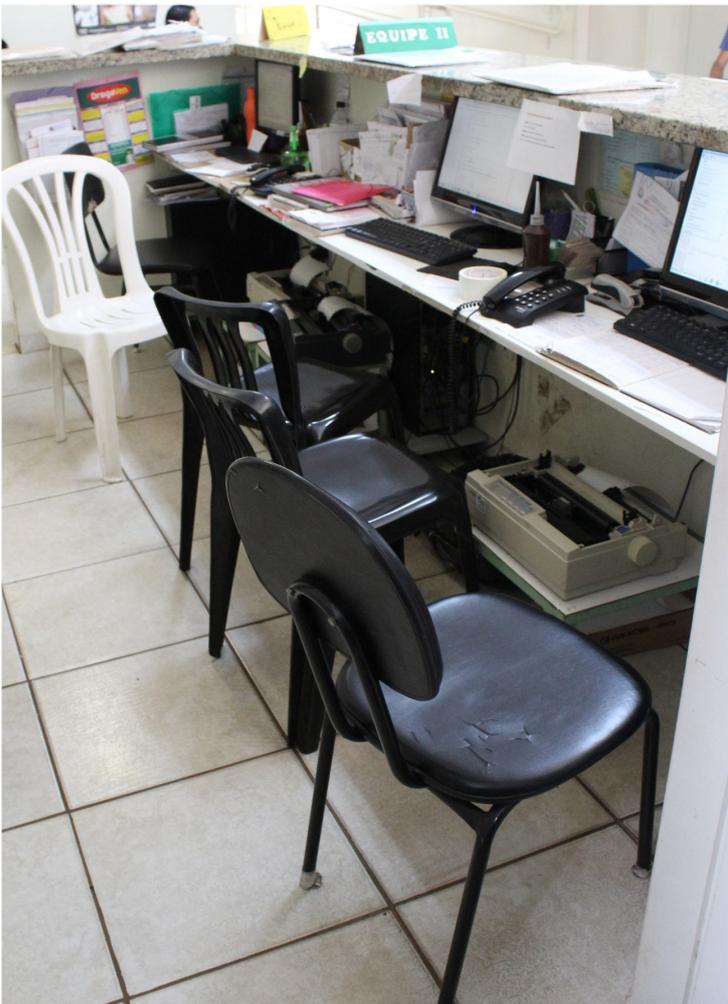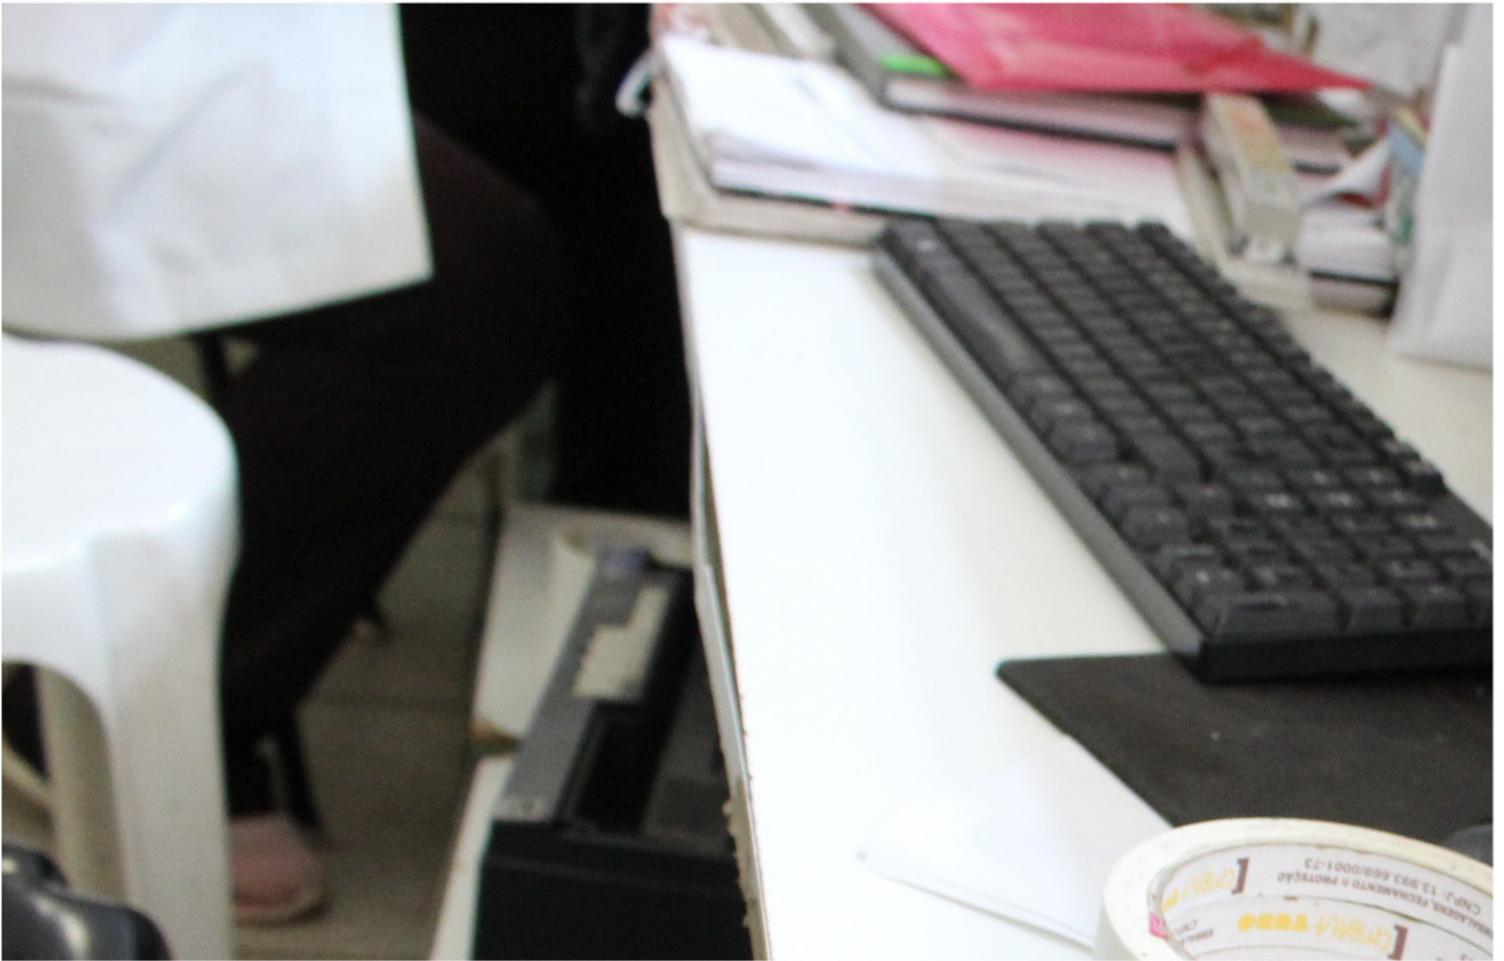

USF Dr Euclides Crocce - Vale do Sol