



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4017/2022

Ajustes elétricos diversos no Posto Avançado de Atendimento, Rua Dr. Nilo Rodrigues da Silva, 54, distrito de Bueno de Andrada.

Indicamos ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que sejam realizados os ajustes elétricos diversos no Posto Avançado de Atendimento, situado na Rua Dr. Nilo Rodrigues da Silva, 54, distrito de Bueno de Andrada.

Conforme verificado por este gabinete o Posto Avançado de Atendimento conta com diversos pontos de fiação elétrica expostos de maneira inadequada, em desacordo com as norma de segurança. Tratando-se o posto de um órgão público, faz-se necessários os devidos reparos. Cabe ressaltar que já fizemos diversas indicações acerca deste posto de atendimento há exato 1 ano atrás e praticamente nada mudou, o espaço público segue em estado de abandono.

Os moradores de Bueno de Andrada necessitam de uma demonstração de respeito maior deste executivo e isso se inicia na oferta de um espaço de atendimento digno que realmente cumpra seu papel, o que infelizmente não tem acontecido.


Aguardamos providências reais acerca desta situação.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 16 de agosto de 2022.

LUNA MEYER



Posto Avançado de Atendimento – Bueno de Andrada
AJUSTES ELÉTRICOS DIVERSOS

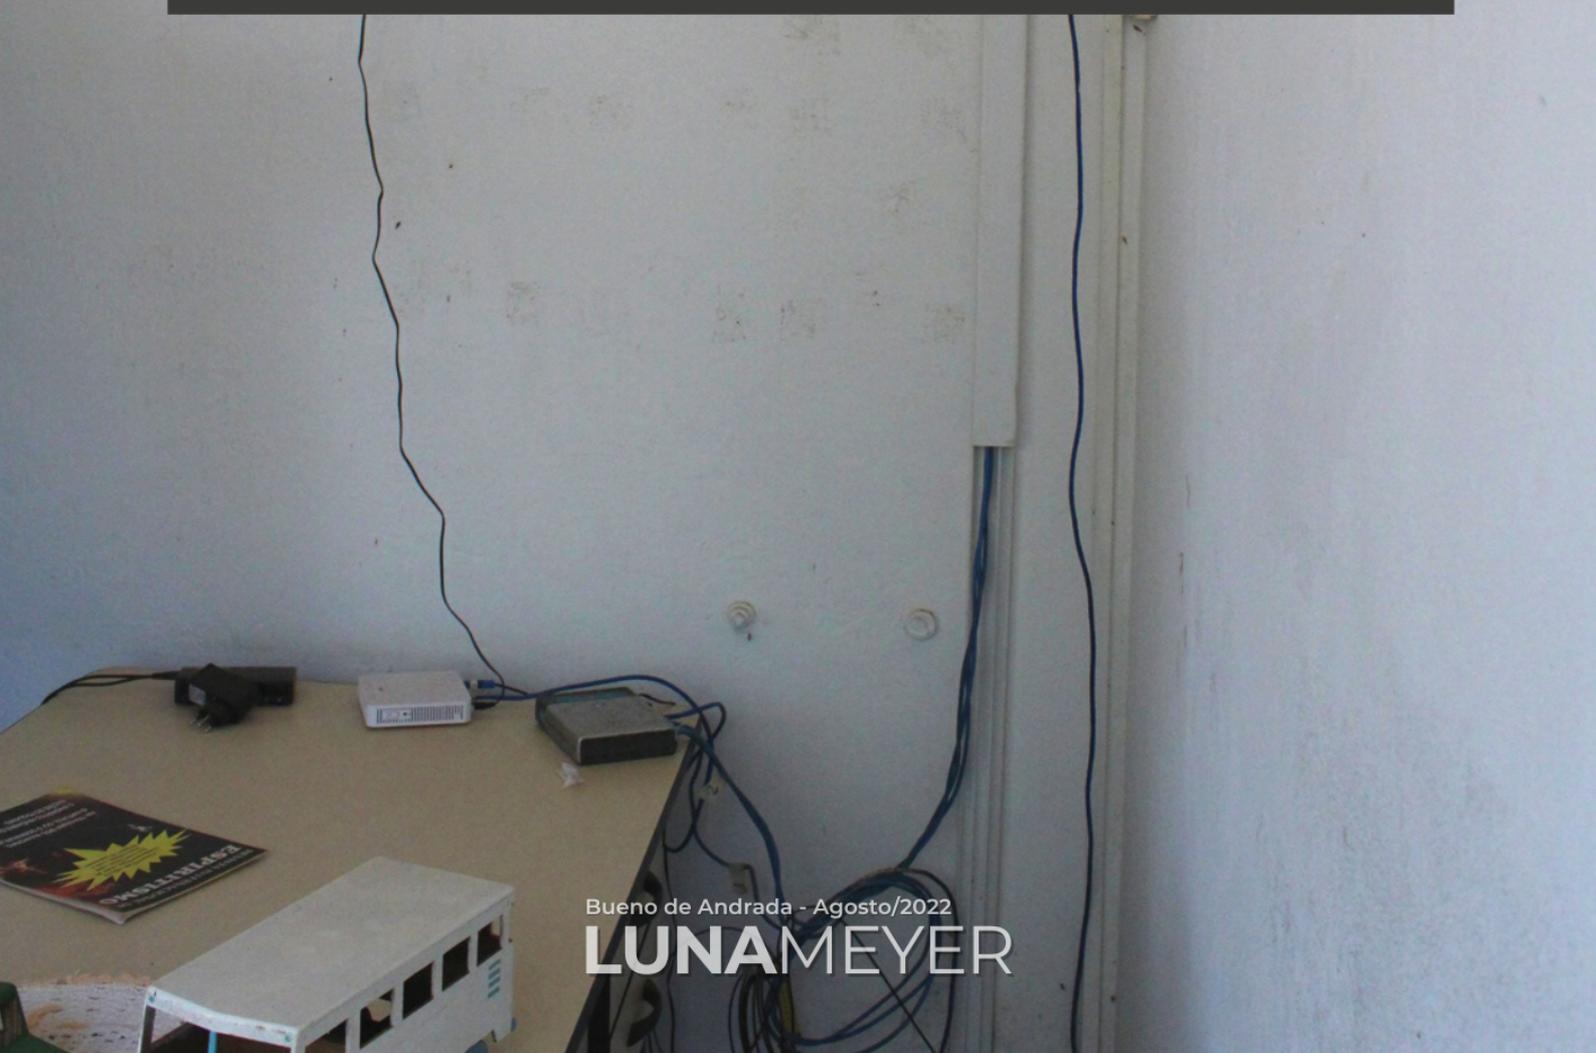

Bueno de Andrada - Agosto/2022

LUNAMEYER