

Legenda de faixa - Pavimento

①

61 62 73 74 78 80

11

2.5 2.5 4 4 6

②

17 19 38 39 40 41

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

③

17 18 19 34 35 36

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

37 38 39 40 41 55

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

④

61 62 73 74 75 78

11

2.5 2.5 4 4 4 4

⑤

34 35 36 37 38 39

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

40 41 42 43 44 45

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

46 47 48 49 50 51

2.5 2.5 4 4 2.5 4

52 53 54 55

2.5 2.5 4 2.5

⑥

61 62 73 74 75 76

11

2.5 2.5 4 4 4 4

⑦

16 17 19 25 26 27

2.5 2.5 2.5 2.5 4 4

28 29 30 48 49 51

4 4 4 4 4 4 4

⑧

16 17 19 25 26 27

2.5 2.5 2.5 2.5 4 4

28 29 30 48 49 51

4 4 4 4 4 4 4

⑨

23 24 25 26 27 28

2.5 2.5 2.5 4 4 4

29 30

4 4

⑩

16 17 19 23 24 48

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4

49 51

4 4

⑪

16 17 19 23 24 48

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4

49

4

⑫

14 16 17 19 23 24

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

48

4

⑬

13 14 16 17 19 23

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

24 48

2.5 4

⑭

6 13 14 16 17 19

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

23 24

2.5 2.5

⑮

1 2 3 4 5 6

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

7 8 9 10 11 12

2.5 2.5 2.5 10 2.5 2.5

13 14 15 16 17 18

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

19

2.5

⑯

59 60 61 62 63 64

2.5 4 2.5 2.5 4 6

65 66 67 68 69 70

4 4 4 4 4 4 4

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 107

4 4 4 4 6

⑰

1 2 3 4 5 6

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

7 8 10 13 14 15

16 17 19

2.5 2.5 10 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5

⑱

59 61 62 65 73 74

cefh

2.5 2.5 2.5 4 4 4

75 76 77 78 79 80

4 4 4 4 4 6

⑲

59 61 62 63 65 73

cefh

2.5 2.5 2.5 4 4

74 75 76 77 78 79

4 4 4 4 4 4

⑳

59 61 62 63 64 65

cefh

2.5 2.5 2.5 4 4 4

73 74 75 76 77 78

79 80

4 4 4 4 4 4

㉑

59 60 61 63 65 66

cefh

2.5 2.5 2.5 4 4 4

67 68 69 70 71 72

79 80

4 4 4 4 4 4

㉒

59 60 61 65 66 67

cefh

2.5 4 2.5 4 4 4

68 69 70 71 72 107

4 4 4 4 4 6

㉓

59 61 62 63 65 73

cefh

2.5 2.5 2.5 4 4 4

74 75 76 77 78 79

80

4 4 4 4 4 4

㉔

1 2 3 4 5 7

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

8 10 15 16 22 24

2.5 10 2.5 2.5 2.5 2.5

㉕

59 60 65 66 67 68

cefh

2.5 4 4 4 4 4

㉖

1 2 3 4 5 7

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

10 16 16 23 24

10 2.5 2.5 2.5 2.5

㉗

1 2 3 4 7 10

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10

15 16 23 24

2.5 2.5 2.5 2.5



	LEGENDA
	2 TOMADAS 2P+T - INSTALAÇÃO BAIXA 0,30m DO PISO
	TOMADA 2P+T - INSTALAÇÃO BAIXA 0,30m DO PISO
	TOMADA 2P+T - INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	PONTO DE ALIMENTAÇÃO DOS EXAUSTORES
	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES INSTALAÇÃO E TOMADA HEXAGONAL 2P+T, MÉDIA 1,20m DO PISO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
	LUMINÁRIA COM LÂMPADAS TUBULARES DE LED 2x18W - EMBUTIR
	LUMINÁRIA COM LÂMPADAS TUBULARES DE LED 2x9W - EMBUTIR
	LUMINÁRIA ARANDELA DE LED COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2"
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø3/4" (QUANDO NÃO INDICADO) EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm - CHAPA #16
	ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm - CHAPA #16
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø1" EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	FIACAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

NOTAS:
1- OS ELETRICISTAS
2- TODA ALIMENTAÇÃO
PROJETISTA
3- AS BITOLAS DE
ILUMINAÇÃO
4- OS CABOS DE
E ALIMENTAÇÃO
0,6/1KV E PARA
CABOS ANTICORROSIVO
5- AS ÁREAS DE
VERIFICADO
ALGUM REMANESCENTE
LEVANTAMENTO

NOTAS:

- 1- OS ELETPRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO 0314;
- 2- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERA SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSÁVEL
- 3- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO #1,5mm² e PARA CIRCUITO DE FORÇA #2,5mm²;
- 4- OS CABOS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO E FORÇA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PREDIOS SERÃO CABOS ANTICHAMA 750 V;
- 5- AS ÁREAS INDICADAS SEM INTERVENÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS E AJUSTADOS EM CAMPO, CASO NECESSARIO ALGUM REMANEJAMENTO NÃO PLANEJADO DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL;

6- OS QUADROS EXISTENTE DEVERÃO SER REMANEJADOS (CASO NECESSÁRIO), NÃO SENDO POSSÍVEL INFORMAR NESTE PROJETO; DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL E NÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES.

7- AS LUMINÁRIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO MÉTODO DE LUMENS A TRAVÉS SOFTWARE IQ ELÉTRICO, UTILIZANDO OS LUX DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 8995 - 1

8- LUMINÁRIAS - P.T.T. - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO.


9- TODO PROJETO ELÉTRICO ATENDE A NORMA NBR 5410 E GED 13 (CPFL).

9- FIAÇÃO:

- PRETO : FASES
- AZUL: NEUTRO
- VERDE/AMARELO: TERRA
- AMARELO: RETORNO.

- PRETO, : FASES
- AZUL: NEUTRO
- VERDE/AMARELO: TERRA
- AMARELO: RETORNO.

00	EMIÇÃO INICIAL	LOGATTI	ARIEL		
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

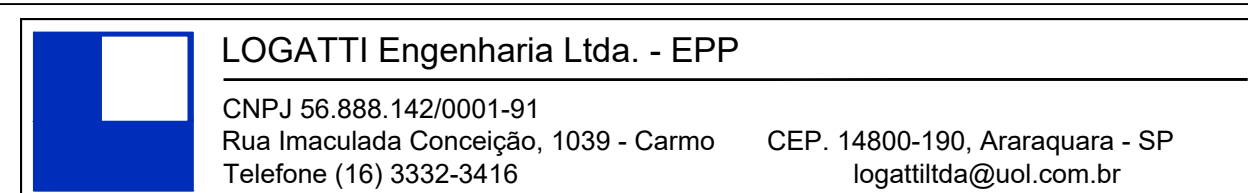

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE		Processo
Objeto	PROJETO ELÉTRICO		Arquivo
Título	PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICA GERAL		Folha nº 03/17
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA		Data 24/02/2024
Código	UPA-EX-ELE-001		Escala Revisão INDICADA .00.