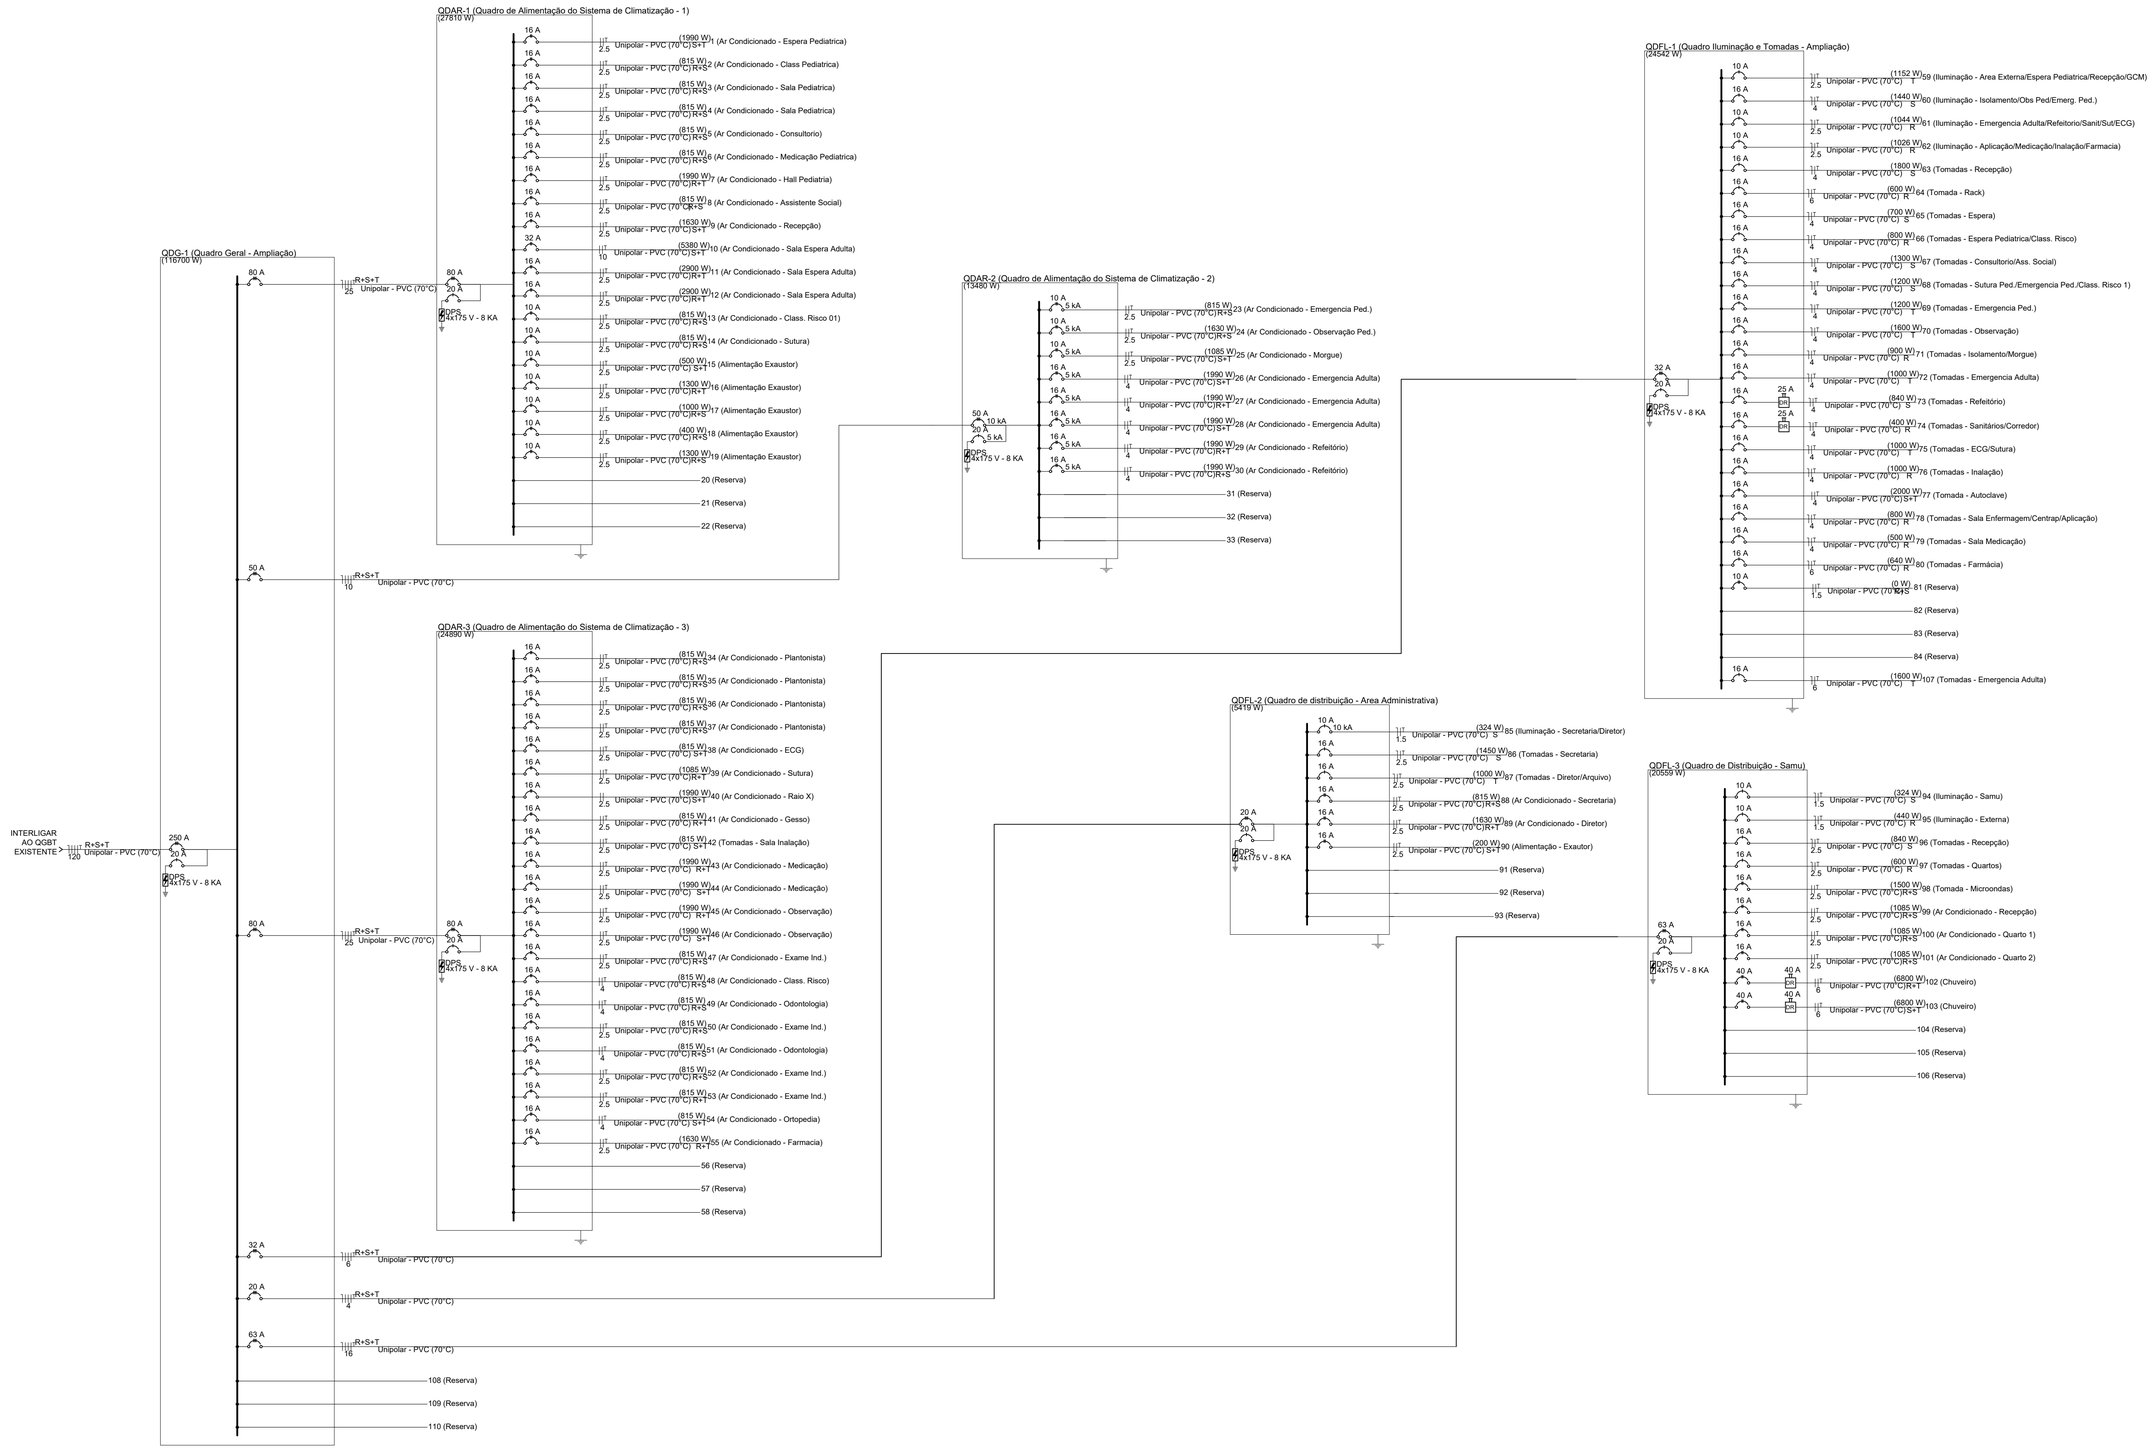

NOTAS:

1- OS ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO Ø3/4";
2- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSAVEL;
3- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO #1,5mm² E PARA CIRCUITO DE FORÇA #2,5mm²;
4- OS CABOS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO E FORÇA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PREDIOS SERÃO CABOS ANTICHAMA 750 V;
5- AS AREAS INDICADAS SEM INTERVENÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS E AJUSTADOS EM CAMPO, CASO NECESSARIO ALGUM REMANEJAMENTO NÃO PLANEJADO DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL;
6- OS QUADROS EXISTENTE DEVERÃO SER REMANEJADOS (CASO NECESSARIO), NÃO SENDO POSSIVEL INFORMAR NESTE PROJETO, DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL E NÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES;
7- AS LUMINARIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO METODO DE LUMENS A ATRAVÉS SOFTWARE QI ELETRICO, UTILIZANDO OS LUX DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO_CIE 8995_1 - ILUMINAÇÃO - PT1 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO.
8- TODO PROJETO ELETRICO ATENDE A NORMA NBR 5410 e GED 13 (CPFL).
9- FIAÇÃO:

- PRETO, : FASES
- AZUL: NEUTRO
- VERDE/AMARELO: TERRA
- AMARELO: RETORNO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
00	EMISSÃO INICIAL	LOGATTI	ARIEL		

REVISÕES — DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo	
Objeto	DIAGRAMAS UNIFILAR	Arquivo	
Título	PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICA GERAL	Folha n°	16/17
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data	24/02/2024
Código	UPA-EX-ELE-001	Escala / Revisão	INDICADA / 00