




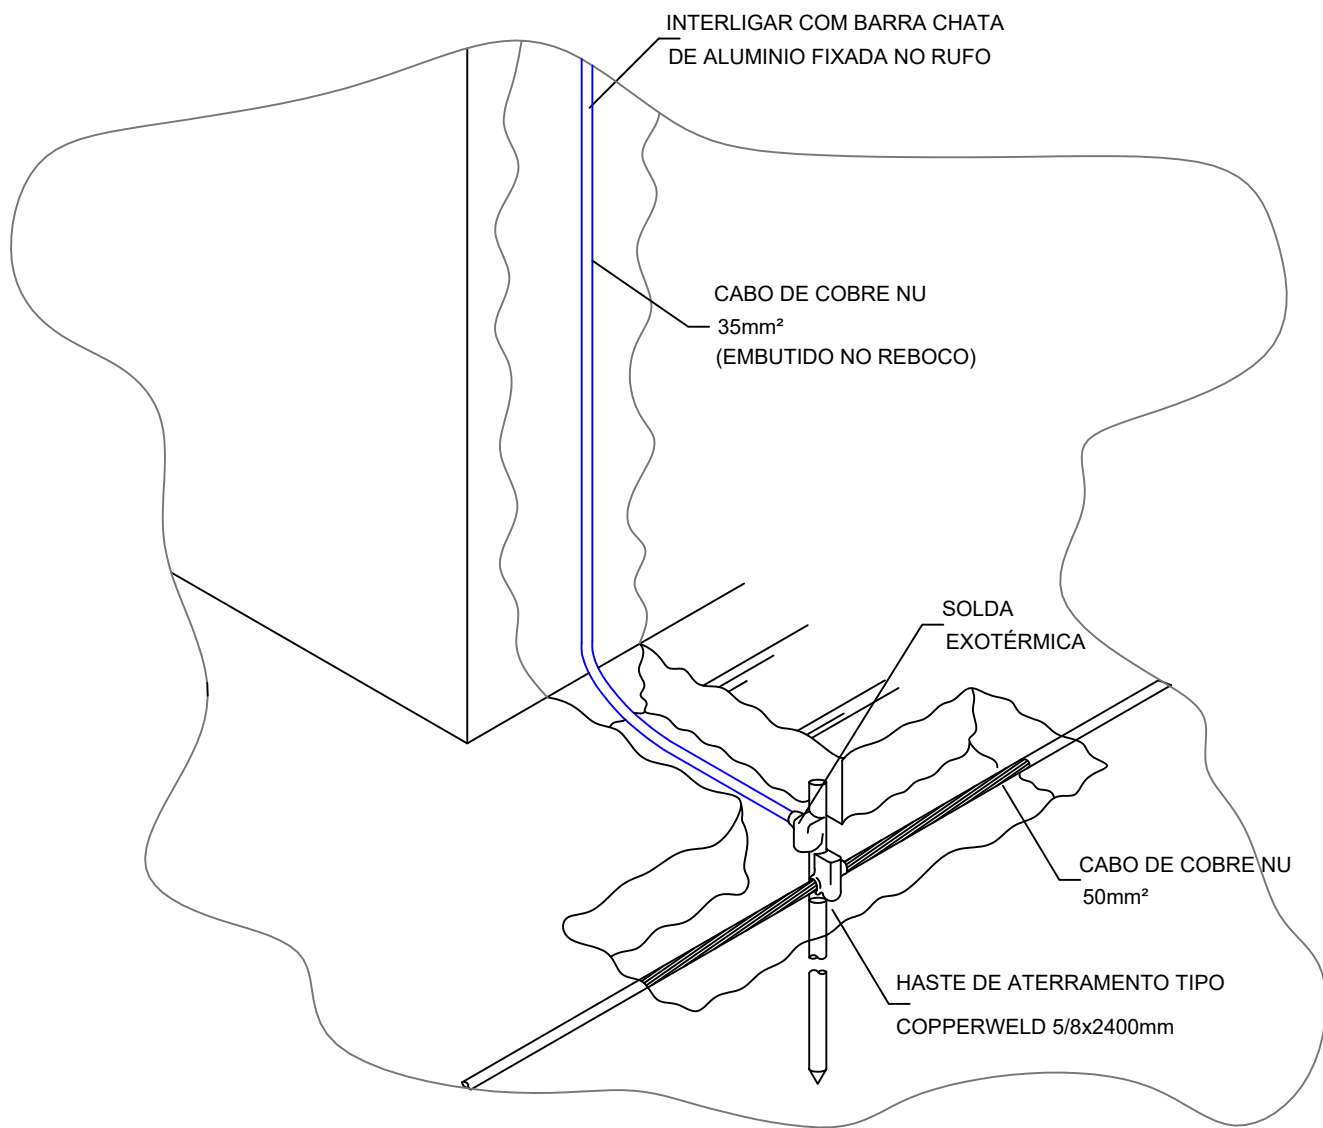


DETALHE 3
DESCIDA EMBUTIDA NA ALVENARIA
S/ ESCALA

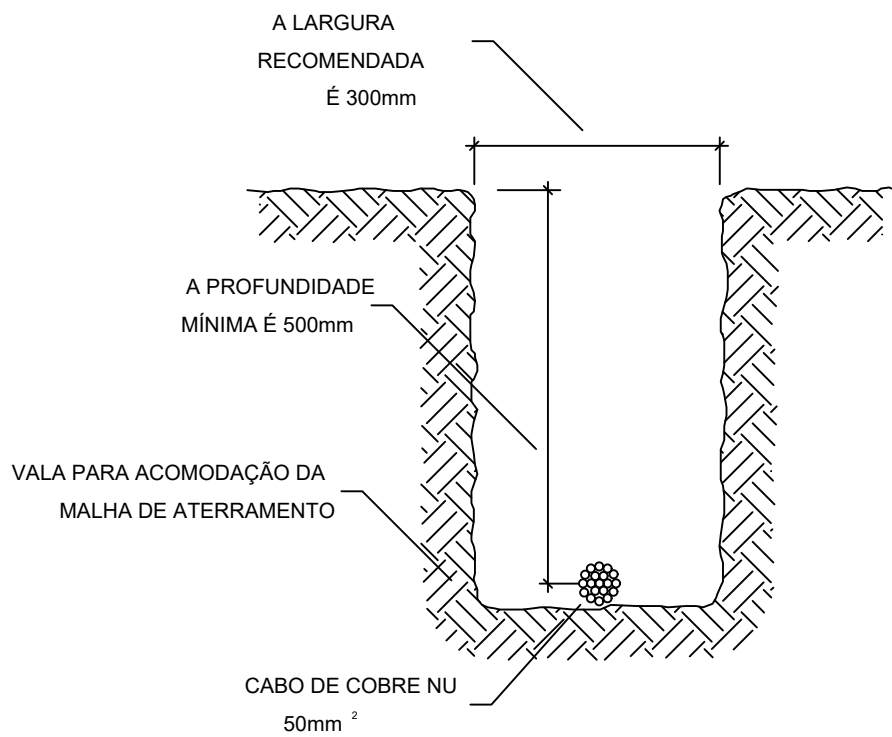


DETALHE 1
VALA DE ATERramento
S/ ESCALA

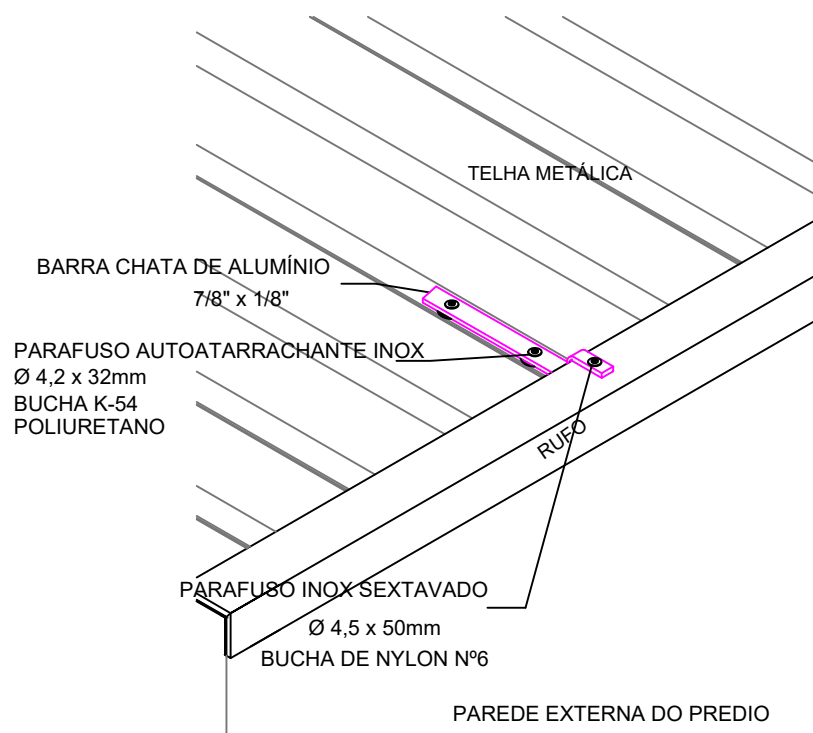


DETALHE 4
INTERLIGAÇÃO TELHADO COM RUFO
S/ ESCALA

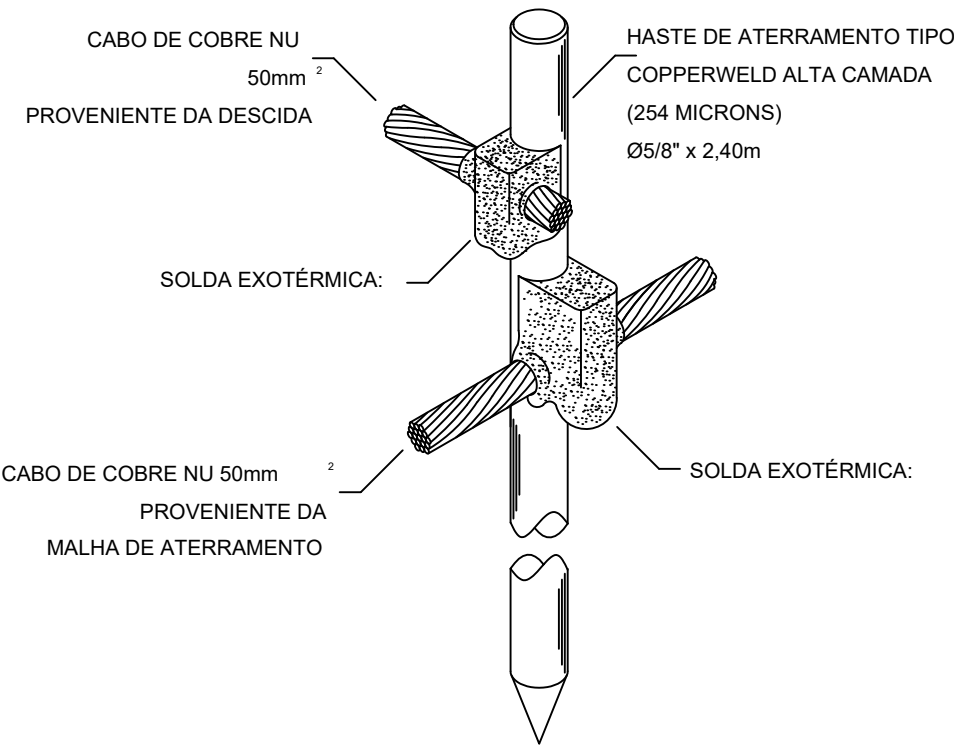

DETALHE 2
SOLDA EXOTÉRMICA
S/ ESCALA

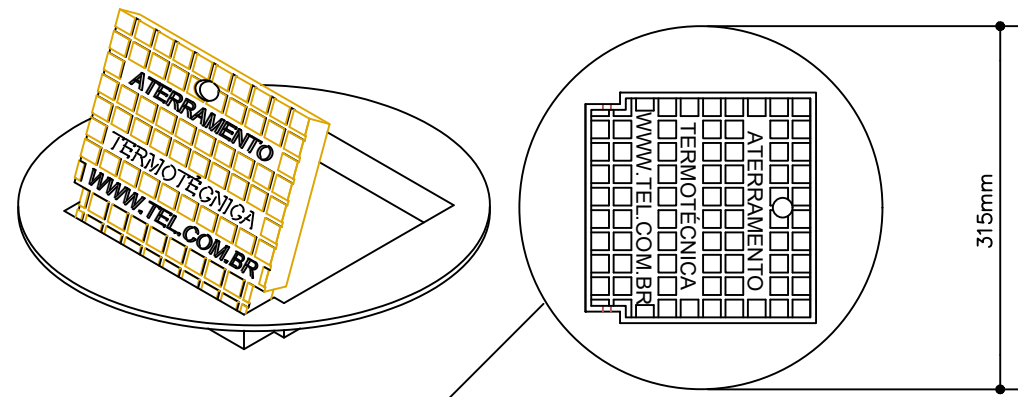

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm

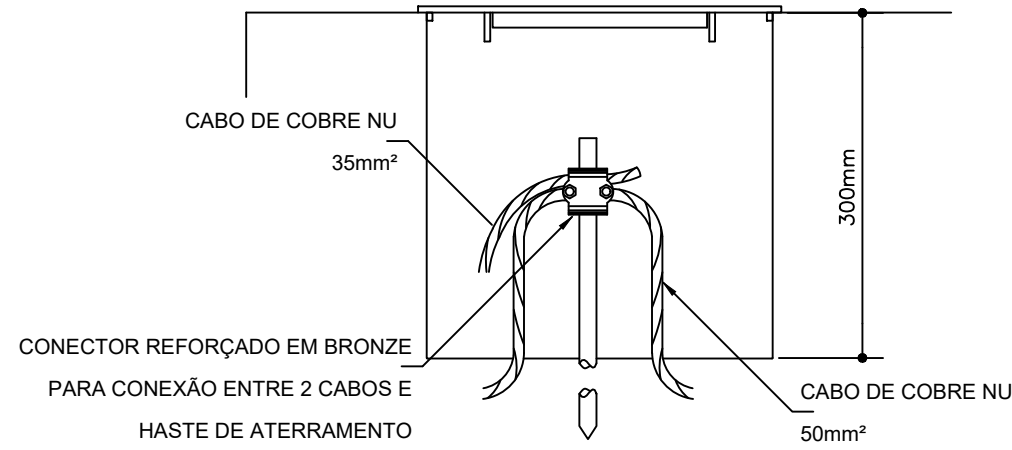

DETALHE 5
CAIXA DE INSPEÇÃO DE SOLO
S/ ESCALA

NOTAS:

1) AS DESCIDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM CABOS DE COBRE NU #35mm² EMBUTIDAS NO REBOCO DA ALVENARIA, CONFORME PERMITIDO PELA NORMA 5419/2015;

2) DEVERÁ SER UTILIZADA CAIXA DE INSPEÇÃO, ONDE SERÁ FEITA A INSPEÇÃO DO ATERAMENTO EM FUTURAS VISTÓRIAS, QUE CONFORME NORMA 5419/2015, NÃO INFORMA QUANTIDADES MÍNIMAS E SIM EM PONTOS COM CONEXÃO MECÂNICA (CONECTORES). NO CASO DESTES PREDIOS FORAM UTILIZADAS 4 CAIXAS PARA FACILITAR A DESCONEXÃO PARA MEDIÇÃO;

3) TODAS AS CONEXÕES DO ATERAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA COM EXCEÇÃO DAS CONEXÕES DENTRO DA CAIXA DE INSPEÇÃO QUE DEVERÃO SER ATRAVÉS DE CONECTORES CABO/HASTE;

4) ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

5) TODOS OS DETALHES SÃO TÍPICOS;


6) CABOS DE ATERAMENTO DA MALHA DEVEM FICAR A UMA DISTÂNCIA DE PELO MENOS UM METRO EM TORNO DO PRÉDIO, QUANDO NÃO POSSÍVEL, DEVERÃO FICAR O MAIS PRÓXIMO DA PAREDE PELO LADO INTERNO DO PRÉDIO.

7) INTERLIGAR OS SISTEMA DE SPDA EXISTENTE COM O NOVO;

8) CONFORME NORMA 5419/2015, PODE SER UTILIZADOS TELHAS E RUFOS PARA CAPTAÇÃO NATURAL, NO CASO DESTES PREDIOS, FORAM UTILIZADAS TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DO TELHADO, FORMANDO PORTANTO UMA GAIOLA DE FARADAY;

9) NÍVEL DE PROTEÇÃO: III.

REVISÕES		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
00	EMIÇÃO INICIAL	LOGATTI	ARIEL



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo
Telefone (16) 3332-3416

CEP. 14800-190, Araraquara - SP
logattitda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO SPDA	Arquivo
Título	DETALHE TÍPICO	Folha nº 02/02
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data 24/02/2024
Código	UPA-EX-SPDA-001	Escala Revisão INDICADA 00